



Remplacement d'un ballon ECS REG25-100

1^{er} étape

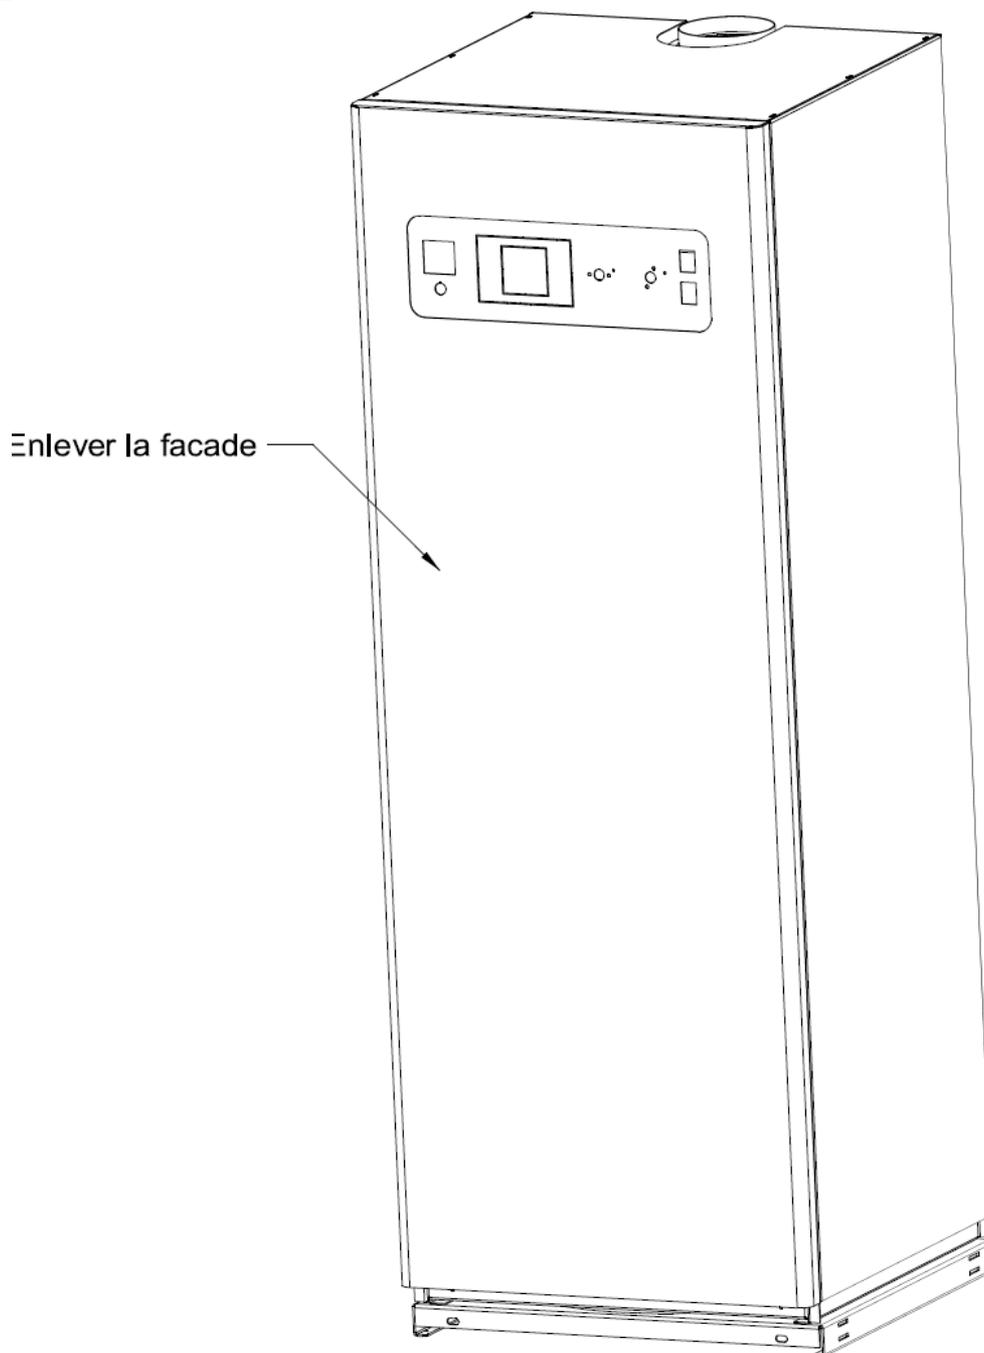

2^{ème} étape


Enlever le dessus

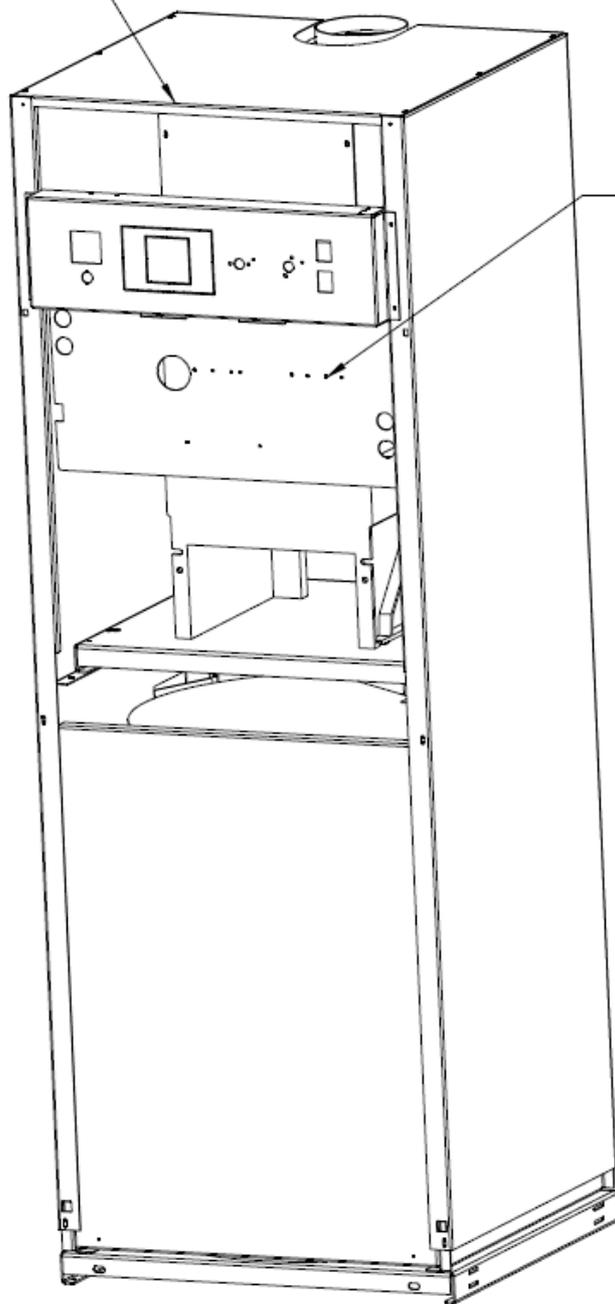

Enlever le tableau de commande

3^{ème} étape

Elever le raidisseur arriere
Et debrancher les connexions du ballon
Dévisser le ballon des cotés
Et remonter le raidisseur

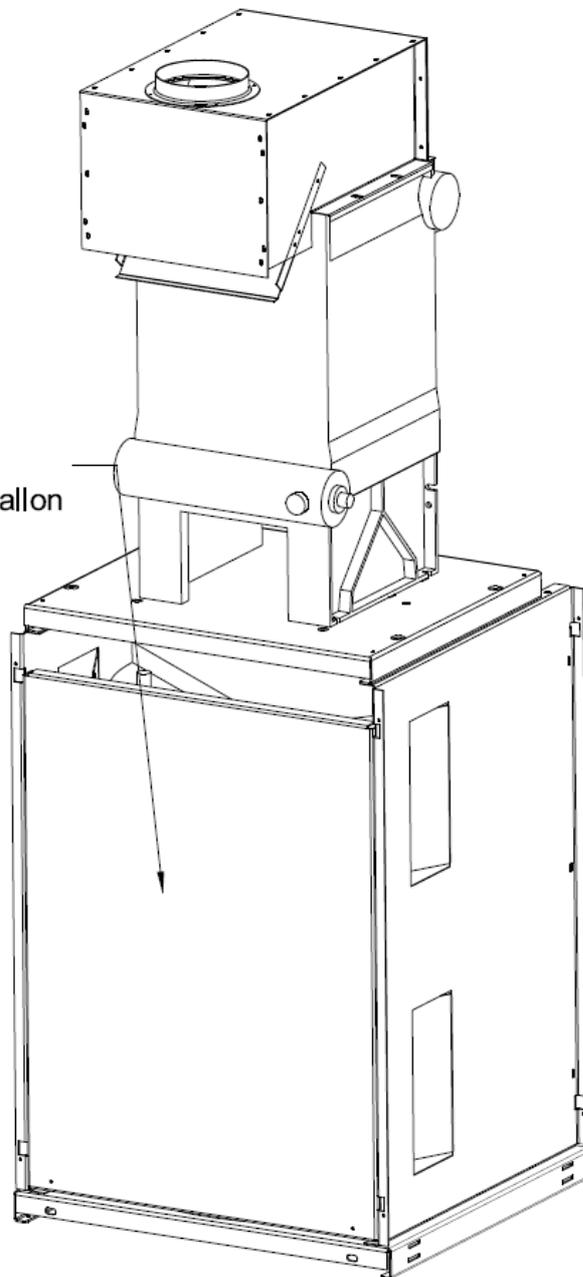


ATTENTION : Ne pas démonter le raidisseur avant avant
d'avoir remonté le raidisseur arrière.

**Dans tous les cas, NE JAMAIS RETIRER LES DEUX
RAIDISSEURS EN MEME TEMPS**

4^{ème} étape

Replacer le ballon
Attention a son orientation
Fixer le ballon dans les cotés
Ne pas oublier de remettre la sonde ECS

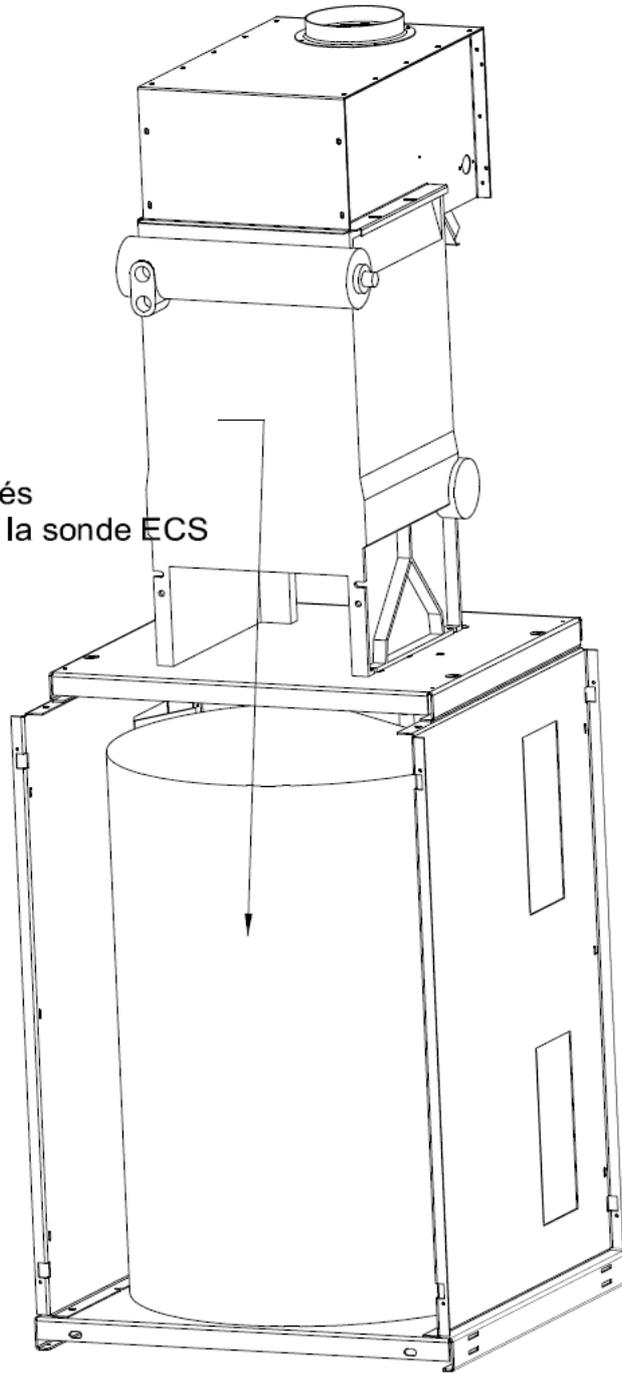

5^{ème} étape

Remonter le raidisseur avant, et remonter la tôle en sens inverse.