

PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.




service sans unité extérieure

Collectif ou individuel Neuf ou rénovation



LES 7 POUVOIRS DU Zé7

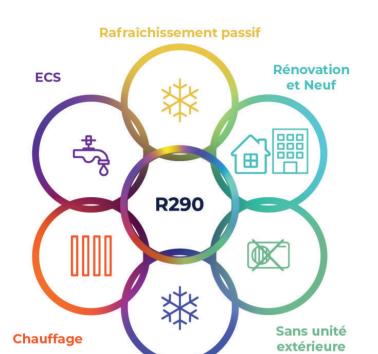

Rafraîchissement actif

· Le Zé7 est une solution thermodynamique produisant simultanément :



eau chaude sanitaire et chauffage

de la pièce principale du logement, sur vecteur air.



eau chaude sanitaire et rafraichissement

de la pièce principale du logement, sur vecteur air.

- La puissance disponible permet de couvrir environ **60m²** en 100% thermodynamique. Des convecteurs électriques viendront compléter les besoins de chauffage dans les pièces de nuit et pièces d'eau.
- L'appareil puise ou rejette les calories dans l'air extérieur en fonction du mode choisi, puis les transfère vers le ballon ou la pièce de vie.
- Le Zé7 rejoint la famille des pompes à chaleur certifiées Origine France Garantie. Le Groupe intuis est le seul fabricant de pompes à chaleur certifiés **OFG**!
- Fonctionnant au R290, fluide frigorigène sans HFC et conforme à la F-GAS, l'impact du Zé7 sur l'environnement est donc drastiquement réduit (GWP = 3).



Toutes les solutions thermodynamiques domestiques d'intuis sont équipées au **R290, fluide non soumis à la F-GAS**. Ce choix innovant remonte à près de 15 ans et assure votre sérénité face à la nouvelle réglementation européenne F-GAS et ses évolutions.



En savoir +









* en cours de validation

LES MARCHÉS CONCERNÉS







La solution couvre les besoins de logements de T1 à T5 avec des radiateurs électriques intelligents en solution composite.

Un impact carbone positif important en IC_ Construction et IC_Energie. Avec un DH favorisé grâce au rafraîchissement actif en zone H3 et H2d.



La solution s'intègre en remplacement d'une chaudière gaz, ou d'un équipement tout électrique.

Deux options aérauliques : en toiture via raccordement sur conduit collectif ou en façade avec raccordement individuel.

Amélioration de la note DPE allant jusqu'à 3 classes pour 30m² et 2 classes pour 60m².





La solution couvre les besoins jusqu'à 60m² et peut être complétée par des radiateurs électriques intelligents.

Permet le confort d'été pour les pièces de nuit et d'eau tout en utilisant des solutions responsables.



En rénovation

En mono-geste ou projet de rénovation d'ampleur, le Zé7 permet de couvrir les besoins de logements avec des radiateurs électriques intelligents en solution composite.

Solution responsable permettant également le confort d'été tout en faisant des économies d'énergie.

Amélioration de la note DPE allant jusqu'à 2 classes.

2 Ointuis

BROCHURE Zé7 2024-2025

LES ATOUTS DU Zé7







*Concerne le chauffage de l'eau.



Solution adaptable pour le logement collectif ou individuel, dans le neuf ou la rénovation.



Triple service

- 4 en 1 : chauffage, ECS, rafraîchissement actif/passif.
- Assure les besoins de chauffage et de rafraîchissement pour une pièce de vie ainsi que l'ECS pour les besoins de 5 personnes.



Fluide R290

- Sans HFC, non-soumis à la F-GAS.
- · Haute température pour les besoins ECS.
- · Valorisation dans les critères RE2020 et des futures échéances de la RE.



Monobloc

- Installation et intégration facilitées, aucune contrainte de PLU (plan local d'urbanisme).
- · Pas d'unité extérieure, en façade ou en toiture.
- · Pas de manipulation de fluide.



Haute performance


- COP ECS +7°C à 3.
- Echangeur ECS « Roll Bond » 100% aluminium, une technologie brevetée pour une meilleure stratification et une réduction du calcaire.
- Perte de chaleur réduite grâce à l'isolation renforcée de la cuve (50mm de mousse polyuréthane + revêtement).
- Fonctionne en thermodynamique jusqu'à -15°C.



Discrétion grâce à une conception minutieuse

- · Solution intégrée dans un placard avec seulement 34dB(A)* à 1m.
- Moto-ventilateur ajustant le débit d'air soufflé sur une large plage allant de 50 à 100% du débit nominal.



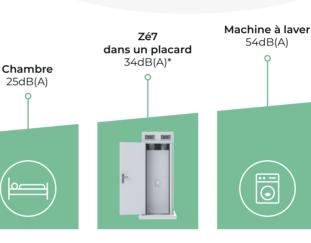







Perceuse à main 69dB(A)

Praticité



- Cuve de 200L en inox pour une plus longue durée de vie et un entretien simplifié.
- Traitement de l'air via filtre de protection G4 livré de série. Filtre F7 en option.
- Encombrement optimisé pour une intégration dans un placard de 800 x 800mm
- Raccordements sur l'air extérieur à l'aide de conduits en Ø160mm, soit en individuel, soit en conduits collectifs.



conomies

- · Éligible aux aides financières (détail des CEE page 9).
- Compatible avec des panneaux photovoltaïques pour une démarche encore plus décarbonée.
- · Valorisation du logement avec une meilleure note DPE.

4 **Ointuis**BROCHURE Zé7 **2024-2025** 5

^{*}Mesures réalisées sur la base du guide de mesures acoustiques - DGALN août 2014









- intuis s'inscrit dans la réglementation environnementale RE2020 en agissant sur l'Impact Carbone des solutions du lot 8 CVC. Avec nos fiches PEP individuelles, nous améliorons l'IC_construction, et l'IC_énergie grâce aux faibles émissions carbone de nos solutions thermodynamiques.
- D'une manière générale, les futurs paliers de la réglementation favorisent les solutions thermodynamiques vertueuses dans leur conception (cycle ACV, fluide utilisé, énergie produite sur énergie consommée...). Une aubaine pour le Zé7 qui intègre les vertus d'un chauffeeau thermodynamique performant et d'une pompe à chaleur air/air offrant chauffage et rafraîchissement.
- Son utilisation du R290 est un atout supplémentaire pour sa valorisation dans les moteurs de calcul.

Énergie

Donner la priorité à la sobriété énergétique et à la décarbonation de l'énergie

Bbio (point): besoins

bioclimatiques

(kWhep/m².an): consommation en énergie primaire non renouvelable (électricité + gaz)

Cep, nr

Cep:

consommation en énergie primaire

Confort d'été

Garantir la fraicheur en cas de forte chaleur pour s'adapter au changement climatique

Degrés-heures

(°C.h):

nombre d'heures d'inconfort en période estivale caniculaire

Carbone

Diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments -Analyse du Cycle de Vie

Ic construction

(kg eq.CO₂/m²): impact carbone des matériaux et équipements

Ic énergie

(kg eq.CO₂/m²): impact carbone des consommations d'énergie

Ic construction:

Choix des matériaux (FDES) et Systèmes décarbonés (Fiches PEP*)

Ic énergie :

Avec des solutions thermodynamiques faisant baisser le kg eq.CO₂/m²

* Disponible sur l'espace pro de notre site internet ainsi que sur la base Inies

Impact de la PAC

- Couvre 60 m² pour le Chauffage et Rafraichissement par Vecteur Air (effet COP)
- Production **ECS**

COP_{DE2020} = 4,38 (Données Pivot : mesure en +7/45°C) – Fournit 660L/jour

Rafraîchissement Actif en zone H3 et H2d (inférieur à 400 m altitude)

Permet de faire passer le seuil max de 1200 à 1600 DH


Possibilité de Rafraichissement Passif

Gain jusqu'à 400 DH

Fluide R290



	Poids car	bone fluide		
	Solutions	GWP du fluide	Charge moyenne (kg)	Poids carbone moyen (kgCO2)
Triple Service	CET (R134A)+ Split (R32)	2 105	4,8	4300
Chauffage et rafraîchissement	Split au R32	675	3,5	2400
ECS	CET au R134A	1430	1,3	1900



Zé7: De 2 à 4000 fois moins impactant

PED eco PASS

Fiche PEP (en cours d'analyse)

· Fournira le poids ACV global de la solution



d'infos sur intuis.fr


Comparaison Zé7 vs chaudière gaz sur une année

Moyenne de 3 zones climatiques différentes : Nancy, Paris, Nice

- Besoins identiques pour le Zé7 et la chaudière gaz: chauffage et ECS.
- PAS de rafraîchissement (Pour comparaison identique).
- A Nice. le rafraîchissement est un atout important en faveur du Zé7 si cette option est retenue

Le Zé7 consomme 4X moins qu'une chaudière gaz, il émet 5X moins de CO, et est 3X plus rentable.

Sur une base chaudière gaz individuelle à 100%, comparaison Zé7

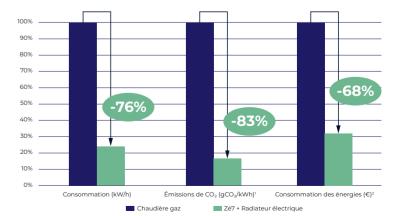


- 1: En comptant un impact Carbone de 227 pour une solution fossile gaz et 147 pour de l'effet joule 2 : Consommation gaz de 0,11 €/kWh + 295€ abonnement contre 0,20 € /kWh pour l'électricité
- Pour consulter la méthode de calcul, rendez-vous sur https://intuis.fr/comparaison-ze7-vs-autres-systemes.

6 () intuis BROCHURE Zé7 **2024-2025**

LE Zé7 EN RÉNOVATION

Amélioration du DPE grâce au Zé7




Maison individuelle R0 (100m²) zone H1

Jusqu'à -46% de consommation d'énergie

Passage de classe possible *





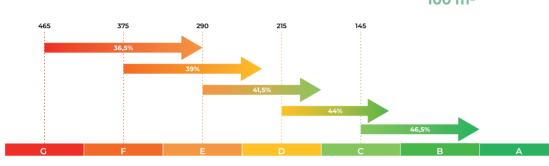

M 100 m²: 3 chambres + 1 salon/salle à manger + 1 cuisine + 2 Salles de bains

Chauffage départ :

6 vieux radiateurs effet joule + 2 radiateurs sèche-serviettes

ECS départ :


Chauffe-eau électrique

Chauffage arrivée :

Reste 3 vieux radiateurs + 2 radiateurs sèche-serviettes + Zé7

ECS arrivée :

Appartement (60m² T3) zone H1

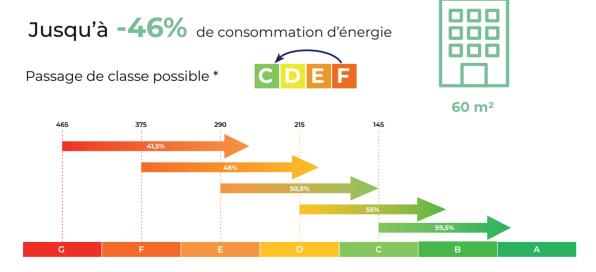

T3: 2 chambres + 1 salon/salle à manger + 1 cuisine + 1 Salle de bains

Chauffage départ :

4 vieux radiateurs effet joule + 1 radiateur sèche-serviettes

ECS départ :

Chauffe-eau électrique

Chauffage arrivée :


Reste 2 vieux radiateurs + 1 radiateur sèche-serviettes + Zé7

ECS arrivée :

Zé7

Ointuis



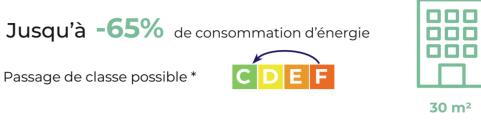



T1:1 pièce + 1 Salle de bains

Chauffage départ :

1 vieux radiateur effet joule + 1 radiateur sèche-serviettes

ECS départ :

Chauffe-eau électrique

Chauffage arrivée :

1 radiateur sèche-serviettes + Zé

ECS arrivée:

7é7

Le saviez-vous?

À partir de la classe D, c'est l'ECS qui est la plus profitable, en deçà, c'est le chauffage qui est l'élément clé du gain DPE. Plus on est isolé, plus on gagne de classes avec le Zé7 grâce à son impact sur la production ECS en comparaison d'une PAC air/air.



IMPACT SUR LA SURFACE HABITABLE

- Le **Zé7** occupe un espace d'environ 1m² maximum de surface utile. Non considéré comme de la surface habitable en moins, donc préservation de la valeur immobilière.
- Dans le cas d'une **ITI** (Isolation Thermique Intérieure), il y a une perte de la surface habitable pouvant atteindre environ 5m² selon l'ampleur, diminuant drastiquement la valorisation immobilière du logement.



Dans le cadre des projets de rénovation, des dispositifs sont en place comme les Certificats d'Economies d'Energie (CEE). Ils sont définis selon plusieurs catégories. Le Zé7 est éligible à la BAR-TH, ce qui signifie : éligible au BAtiment Résidentiel Thermique.

BAR-TH-145 - Rénovation Globale Logement collectif

BAR-TH-148 - Chauffe-eau thermodynamique

BAR-TH-174 - Rénovation Globale maison individuelle

BAR-TH-175 - Rénovation Globale appartement


8 **() intuis**

BROCHURE Zé7 **2024-2025**


^{*} Selon la situation du départ, le remplacement du produit peut permettre d'améliorer la note DPE du logement.

Zé7, FONCTIONS ET USAGES



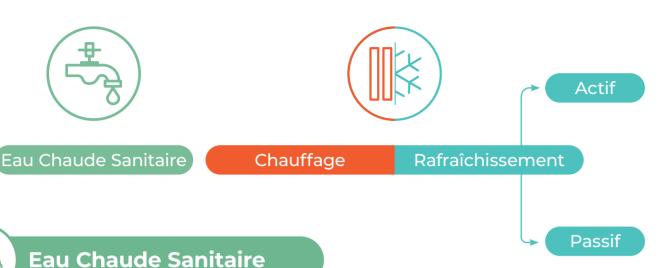

- · Agit comme un CET classique en utilisant les calories sur l'air extérieur.
- · Ballon de stockage **200L en acier inoxydable**. Ne nécessitant pas de protection contre la corrosion.
- Performances optimales et consommation réduite grâce à une **isolation de 50 mm de mousse polyuréthane** protégée par une jaquette en plastique.
- · La température d'eau est réglable jusqu'à 65°C
 - · L'ECS est assurée par la pompe à chaleur jusqu'à 60°C
 - Plage de température d'air comprise entre -15°C et 45°C
 - · Appoint électrique immergé en titane de 1,2 kW
- · Régulation intégrant le cas d'un abonnement double tarification.
- · Sortie d'usine, le mode ECS est prioritaire sur les autres modes.




Air extérieur Air intérieur



Chauffage

- · Agit comme une PAC AIR/AIR à débit variable en utilisant les calories sur l'air extérieur.
- Gestion du chauffage par sonde d'ambiance, régulation fine avec la température de consigne.
- · Programmation en fonction des moments de la journée.
- · Chauffage assuré pour une T° d'air extérieur jusqu'à -15°C.
- Moto-ventilateur variant le débit d'air soufflé sur une large plage (50 à 100% du débit nominal).
 La vitesse est sélectionnée pour assurer un taux de brassage de 2 à 4 fois le volume de la pièce par heure.
- Mode silence: Faible pression de soufflage pour un confort acoustique (50 Pa max).
- Qualité de l'air : Filtre de protection équivalent G4 livré de série. Filtre équivalent F7 en option.
- Position de la reprise d'air en partie haute ou basse du placard (cloison ou porte). Soit façonnée en imposte, soit par l'intermédiaire d'une grille de reprise.
- · Capacité de chauffer l'ECS et le logement simultanément.



Air extérieur Air intérieur



Rafraîchissement actif

- · Rafraîchit l'air intérieur en évacuant les calories sur l'air extérieur.
- · Gestion du rafraîchissement par sonde d'ambiance.
- · Composante de régulation identique au chauffage.
- Rafraîchissement assuré jusqu'à une T° extérieure de 45°C.
- Il est possible de chauffer l'ECS et de rafraîchir le logement simultanément.



Air extérieur Air intérieur



Rafraîchissement passif

- · Ce mode fonctionne en combinant ECS + rafraîchissement passif.
- Récupération des calories sur l'air intérieur pour chauffer l'ECS > Rafraîchissement du logement (Concept non valorisé dans les moteurs de calcul RE2020 sans Titre V Opération, étude en cours).
 - ont

Air extérieur Air intérieur

- Ce mode se déclenche uniquement si les critères ci-dessous sont simultanés :
 - · Demande ECS
 - · Demande rafraîchissement
- Gestion du rafraîchissement passif par T°C d'ambiance (optimisation).
- Deux modes possibles :
 - · « Favorisation » : privilégie la relance sanitaire et le rafraîchissement en journée.
 - « Retardement sanitaire » : retarde la relance sanitaire pour augmenter le temps de production du rafraîchissement.
- Rafraîchissement assuré jusqu'à une T° extérieure de 45°C.



Rafraîchissement actif ou passif?

- Rafraîchissement actif: fonctionne comme une PAC Air/Air classique en puisant ses calories sur l'air extérieur, puis en soufflant de l'air refroidi dans la pièce principale du logement.
- **Rafraîchissement passif**: fonctionnement de la PAC en mode PAC Air « ambiant » / Eau. La PAC puise ses calories dans le logement, rafraîchissant l'ambiance tout en produisant l'ECS.

10 (intuis




SOLUTION COMPOSITE



«Zé7, LA VALORISATION RÉGLEMENTAIRE IDÉALE EN RE2020!»

«Zé7, L'ATOUT NUMÉRO 1 DU DPE»

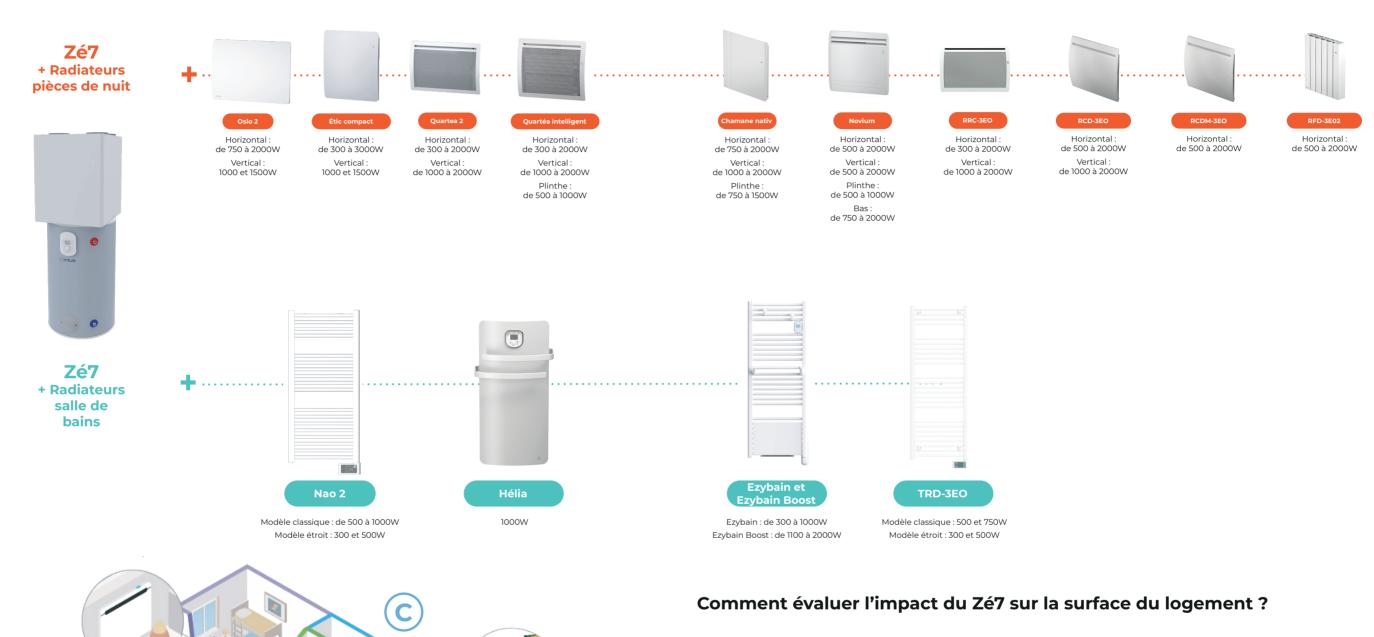

		iir non gainé : é7	Émetteur complémentaire en partie B : Radiateur	Émetteur complémentaire en partie SDB : Sèche-serviette
Zones logement	A	В	В	с
Surface réelle desservie par l'émetteur	Surface S _A de la partie A	Surface S _B de la partie B	Surface S _B de la partie B	Surface S _{SDB} de la partie SDB
Ratio spatial desservie RAT _s	$\frac{S_A}{S_A + S_B + S_{SDB}}$	$\frac{S_B}{S_A + S_B + S_{SDB}}$	$\frac{S_B}{S_A + S_B + S_{SDB}}$	$\frac{S_{SDB}}{S_A + S_B + S_{SDB}}$
Besoins couverts	100%	En H1 : 40% En H2a, H2b, H2c : 45% En H2d et H3 : 45%	En H1 : 60% En H2a, H2b, H2c : 45% En H2d et H3 : 45%	100%

Source: http://www.rt-batiment.fr/la-re2020-a542.html



12 Ointuis


RECOMMANDATIONS D'IMPLANTATION

- ACOUSTIQUE
- intuis



- Emprise au sol de 0,8 à 1m² et hauteur d'environ 2,50 m.
- · Pour un confort optimisé, ne pas positionner le Zé7 sur des cloisons mitoyennes de chambre.
- · Installation obligatoirement dans un espace isolé mais pas nécessairement chauffé.
- · Intégration d'une grille de reprise pour l'aspiration et d'une grille de soufflage.
- · L'optimisation du placement dépend de :
 - · L'espace d'accueil : il doit être suffisant pour installer l'appareil, assurer la maintenance, l'évacuation des condensats et pour éviter un recyclage de l'air.
 - L'endroit où l'air circule librement aussi bien au niveau de la grille de reprise que de l'arrivée d'air de l'appareil.
 - La distance avec : l'alarme incendie, postes de télévision et récepteurs radio, four, passage de gaz, produits stockés...
 - · Un sol permettant de supporter le poids en eau, minimum 300 kg.
 - · Un espace non exposé à la lumière directe du soleil.
 - Un endroit où la température du point de rosée ne dépasse pas 28°C et où l'humidité relative est inférieure à 80 %. (risque de condensation si l'unité fonctionne dans des conditions plus extrêmes que celles spécifiées).
 - · ...et autres recommandations présentes dans la notice.

DIMENSIONS

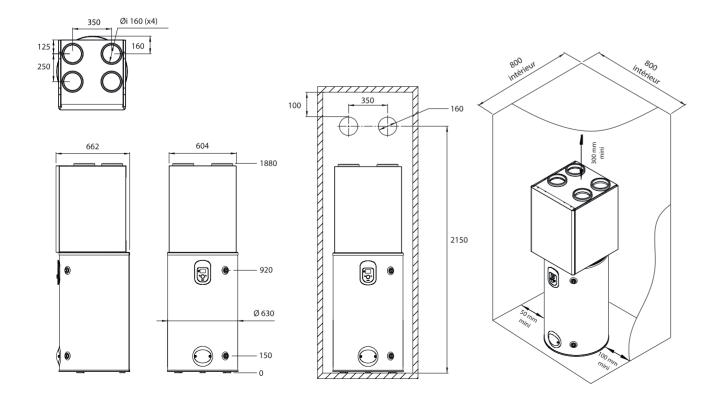



Pour garantir le fonctionnement d'un Zé7 sans nuisance sonore pour l'utilisateur, les appareils doivent être installés dans un placard fermé avec des finitions soignées.

- · Il est interdit de l'installer dans un lieu mi-clos favorisant le phénomène de réverbération.
- Quelle **composition** pour le **placard**?
 - Des essais acoustiques en chambre semi-anéchoïque ont été réalisés dans le laboratoire intuis afin de définir la réduction sonore selon les 3 matériaux les plus utilisés du marché pour l'enveloppe d'un placard.
 - · La porte utilisée pour les essais est une porte d'entrée de gamme du commerce.
 - · La réduction du bruit est liée à la composition de l'enveloppe, exemples ci-dessous :

BA13 + 45 mm Laine de roche + BA13




-8 dB(A)

50 mm Cloison alvéolaire




-5,5 dB(A)

50 mm carreau de plâtre



-5 dB(A)

Mode	Chauffage	ECS
Chauffage ambiance	20°C	20°C
ECS	-	45°C
T°C Air extérieur	7°C	7°C
Humidité résiduelle	50%	50%
Pression acoustique intérieure 1m*	34dB	(A)



- A : alimentation électrique en attente, hauteur 1000 mm
- B : évacuation des condensats au sol, dans un siphon
- C : arrivée eau froide au sol

Les matériaux de type phonique sont conseillés



La verticalité du Zé7 doit être strictement respectée. A défaut, il y a un risque de débordement des condensats et de fuite d'eau au sol.


Utiliser les pieds réglables fournis.

*Placard fermé

14 Ointuis BROCHURE ZÉ7 2024-2025


RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

- Raccordements du ballon au réseau d'eau froide et au départ eau chaude en 3/4» mâle.
- · Les raccords diélectriques sont fournis, comme exigé par le DTU 60.1.
- · L'eau utilisée doit avoir un titre hydrométrique compris entre 12°F et 30°F.

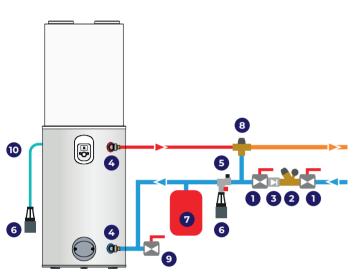


1	Vanne d'arrêt
2	Réducteur de pression
3	Clapet anti-retour
4	Raccord diélectrique (fourni)
5	Groupe de sécurité
6	Raccord évacuation eaux usées
7	Vase d'expansion sanitaire
8	Mitigeur thermostatique
9	Vanne de vidange
10	évacuation des condensats (fourni)


DURETÉ DE L'EAU PAR ZONE

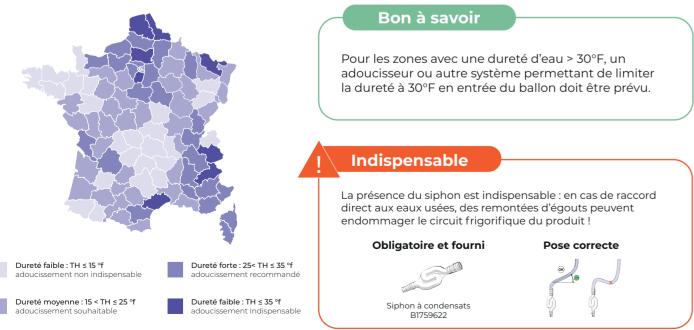

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES





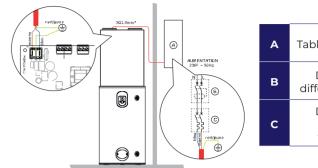


A	Tableau électrique
В	Disjoncteur différentiel 30mA
С	Disjoncteur magnéto- thermique

<u>1</u>

Ne pas mettre le produit sous tension sans eau dans la cuve. L'alimentation s'effectue en 230V monophasé + terre!

Protéger l'appareil avec :

- · Un disjoncteur omnipolaire 16A (Courbe D) avec ouverture des contacts d'au moins 3mm.
- · Une protection par disjoncteur 16A (Courbe D) avec différentiel 30mA.

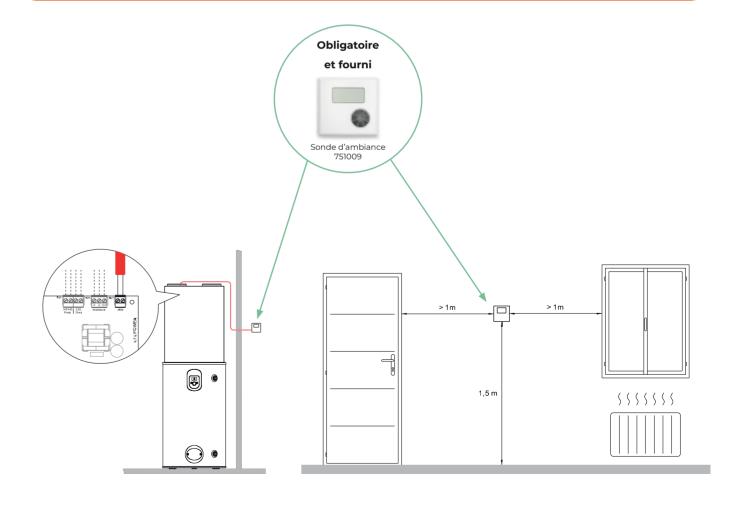

16 Ointuis
BROCHURE Zé7 2024-2025




RACCORDEMENTS AÉRAULIQUES INTÉRIEURS

- Il s'agit tout d'abord de respecter les normes et directives en vigueur et de suivre les recommandations suivantes :
 - · Inspection et nettoyage facilités des gaines.
 - · Vérification des coudes et réductions pour ne pas impacter les débits.
 - · Conformité pour l'étanchéité à l'air, pour l'isolation et la condensation.
 - · Disposer des silencieux dans le réseau de ventilation.
- · Le Zé7 est fourni avec un kit de raccordement pour la reprise et le soufflage d'air dans le logement.
- · Deux kits possibles :







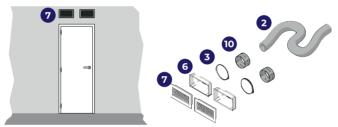


N°	Désignation	Qt:	Réf:
Ensemble	Acc. Racc. Air int ø160 semi gainé		
1	Raccord union Ø160 mm	1	
3	Collier de serrage Ø170-200	1	_
6	Plénum 300x150	1	- - 754704
7	Grille de soufflage 300x150	1	- /54/04
8	Grille de transfert	1	
9	Coude isolé 90° ø160	1	
10	Manchon M/M Ø 160	1	
	+		
2	Gaine souple isolée ø160 mm 3ml	1	754709
	ou		
2	Gaine souple isolée Ø160	1	754706


N°	Désignation	Qt:	Réf :
Ensemble	Acc. Racc. Air int ø160 gainé		
3	Collier de serrage Ø170-200	2	_
6	Plénum 300x150	2	754703
7	Grille de soufflage 300x150	2	_
10	Manchon M/M Ø 160	2	
	+		
2	Gaine souple isolée ø160 mm 3ml	1	754709
	ou		
2	Gaine souple isolée ø160 mm 10ml	1	754706

La grille de soufflage doit être uniquement installée dans les pièces principales, pas dans les pièces humides pour ne pas perturber le fonctionnement de la ventilation.

Le chauffage dans les pièces humides et de nuit peut être assuré par des radiateurs électriques.

RACCORDEMENTS AÉRAULIQUES EXTÉRIEURS EN INDIVIDUEL

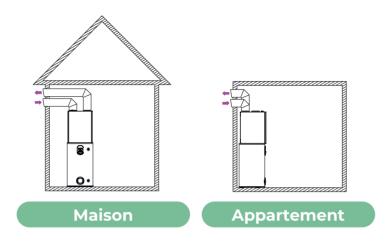




Il est recommandé de respecter une distance de 300mm autour des terminaux.

Raccordement via des conduits d'air isolés de diamètre intérieur Ø 160mm.

Coudes à 90° en mousse cellulaire permettant d'orienter à 360°.

La longueur totale (aspiration et refoulement) maximale des conduits est de 6 m en gaine souple isolée et 12 m en gaine semi-rigide. (1m par coude 90°).

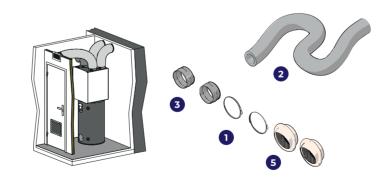

N°	Désignation	Qt:	Réf:
Ensemble	Acc. Racc. Air ext ø160		_
1	Collier de serrage Ø170-200	2	- 75/702
3	Manchon M/M Ø 160	2	754702
5	Terminal horizontal inox	2	
	+		
2	Gaine souple isolée ø160 mm 3ml	1	754709
	ou		
2	Gaine souple isolée ø160 mm 10ml	1	754706

18 Ointuis BROCHURE ZÉ7 2024-2025 19




RACCORDEMENTS AÉRAULIQUES EXTÉRIEURS EN COLLECTIF


Raccordement via double conduit : les conduits d'aspiration et de refoulement sont séparés.

Le **kit de raccordement** sur le conduit collectif est **fourni**. Il permet de venir se raccorder sur le conduit de liaison ø 160 mm.

Il est possible d'installer plusieurs Zé7 sur une même gaine en conduit collectif.

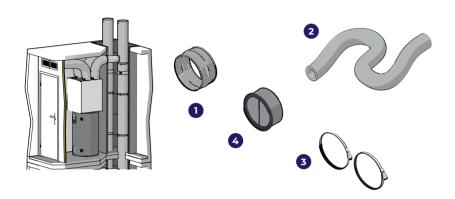

N°	Désignation	Qt:	Réf :
Ensemble	Acc. Racc. Air ext ø160		
1	Manchon M/M Ø 160	1	_ 75/701
3	Collier de serrage Ø170-200	2	- 754701 -
4	Clapet anti-retour Ø160 mm	1	
	+		
2	Gaine souple isolée ø160 mm 3ml	1	754709
	ou		
2	Gaine souple isolée ø160 mm 10ml	1	754706

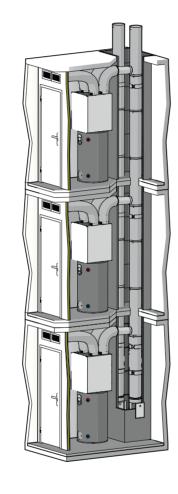




Il est **indispensable de dimensionner le réseau aéraulique au débit nominal du Zé7** sous peine de :

- · Ne pas obtenir les performances optimales du produit.
- · Déclencher des codes défauts de fonctionnement.

Pour garantir un bon dimensionnement **reportez-vous au cahier technique complet**, en sachant que :

- Le Zé7 possède un ventilateur à vitesse variable qui lui permet d'ajuster son débit, mais il doit être raccordé sur des conduits de Ø160mm sur le conduit collectif.
- · Son débit nominal est de 300 m³/h.

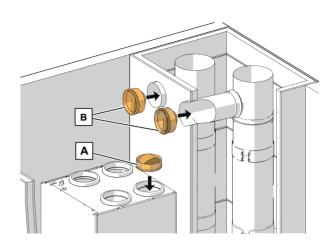

- A Clapet antiretour
- B Clapet coupe-feu (non fourni)



Il est également **obligatoire** d'installer :

- · 1 clapet anti-retour.
- 2 dispositifs coupe-feu répondant à la NF S61-937 (cartouches coupe-feu).
- 1 piquage du Té de raccordement d'un Ø160mm.
- 1 terminal pour protéger le conduit de la pénétration d'eaux de pluie (identique à ceux des conduits de fumées).
- 1 évacuation en pied de colonne si l'eau est infiltrée (siphon standard pour vidanger).

Ainsi que d'isoler la paroi extérieure des conduits (déperditions thermiques et condensation).

DIMENSIONNEMENT

Deux options possibles :


- · Nous fournissons l'abaque ci-dessous et le dimensionnement doit s'y conformer.
- · À défaut d'utiliser cette matrice, il est obligatoire d'utiliser une note de calcul basée sur la NF DTU 68-3.

À partir des dimensions des conduits d'aspiration et de refoulement du collectif, on obtient les configurations suivantes :

Caractéristique	s du conduit coll	ectif	Raccordement sur cond	uit collectif
Diamètre	Dévoiement	Hauteur	Standard (1m)	Rallongé (jusqu'à 5m)
en double conduit	avant sortie toiture	d'étage	Nombre maximum d'app	pareils par colonnes
	Droit	3 mètres	2	2
2 x 160	Droit	6 mètres	1	1
2 X 16U	2 (50	3 mètres	1	1
	2 x 45°	6 mètres	1	1
	Droit	3 mètres	3	3
2 x 200	Droit	6 mètres	2	2
2 X 200	2 x 45°	3 mètres	3	3
	2 X 45°	6 mètres	2	2
	Droit	3 mètres	4	4
2 250	Droit	6 mètres	4	4
2 x 250	2 x 45°	3 mètres	4	4
	2 X 45°	6 mètres	4	4



Le nombre maximum d'appareils est donné pour une hauteur d'étage n'excédant pas 3m et une hauteur de sortie toiture n'excédant pas 2m. Au-delà de ces hauteurs, les données de ce tableau ne sont pas applicables.



A	Raccord de bas de colone
В	Siphon
С	Pied de colone
D	Évacuation des condensats



Afin d'éviter tout risque de présence d'eau au niveau des ventilateurs, **une pente de 3° vers le conduit collectif doit être respectée.**

20 **intuis**

ACCESSOIRES OBLIGATOIRES

PERFORMANCES

kW

kW

kW

m³/h

kW

2,5

1,2

1,3

-15 à +45

150 à 300

200 à 400 (300)

125

En cours

200

Zé7

Puissance appoint électrique

Plage de température d'air

Classe énergétique Erp (De A+ à F)

Efficacité énergétique saisonnière

nnées normatives ECS seule (EN 16147)

Débit d'air intérieur

NF Performance

Cycle de puisage

Puissance absorbée à -7°C

Volume de la cuve



dB(A)

kg C0₂

h·mm

kW

153700

40

39

R290 / 2 x 0.15

0,9

10 en souple

53,3

6 h 58 mm

240,4

4.76

1,27





Kit gainage air extérieu Conduit collectif 754701



Sonde d'ambiance



it gainage air extérieu Solution individuelle 754702



Gaine souple isolée ø160 3m 754709



Kit gainage air intérieu (gainé sur la reprise) 754703



Gaine souple isolée ø160 10r 754706



it gainage air intérieur (non gainé sur la reprise) 754704



Kit de régulation d'air intérieur

Inclus de série



accords ectriques



Pieds réglables (x3) B1759346



Siphon à condensats

Consommables



iltre à air G4 (Eourpiums

développement

re a air G4 (Fourni une emière fois avec le produit)

Filtre à air F7

en cours de

TABLEAU DE COMMANDE

MARCHE/ARRÊT

Appui court:

· Mise en marche

Appui long:

MOLETTE

défaut

Appui long:

Appui court:

· Validation ou acquittement d'un

· Identification du produit

et information d'état de

fonctionnement

· Mise en veille

onativ 55°C 21°C

ÉCRAN D'AFFICHAGE

Fonctions / icones visibles :



· Eau Chaude Sanitaire



Dégivrage en cours



 Marche ventilateur gaine technique



Appoint électrique



· Marche compresseur

· Clavier verrouillé



 Chauffage / rafraîchissement de l'espace



· En veille



· Vacances en cours

ACCÈS AU MENU

Appui court :

- · Accès au menu utilisateur
- · Annulation / retour en arrière dans la navigation des menus

Appui long:

· Verrouillage / dévérrouillage clavier

d'air intérieur	(air extérieur +7°C)	3,13	U A_S		3,13
	Puissance absorbée en régime stabilisé (Pes)	W 25	P abs Pivot		0,23
mables	Données normatives chauffage se	eul (EN 14511 pour +7°C)			
mables	Données normatives chauffage se	eul (EN 14511 pour +7°C) 3,17	Température de l'air intérieur	°C	20

Données normatives rafraîchissement actif seul (EN 14511)								
EER		En cours	Puissance absorbée	kW	0,64			
Température de l'air intérieur	°C	35	Puissance frigorifique	kW	1,14			
Tompérature de l'air extériour	۰٫	27						

Pression acoustique à 1m intérieur en mode ECS

Pression acoustique à 1m intérieur en mode chauffage

Fluide frigorigène (type/quantité)

Pouvoir de réchauffement planétaire

Longueur maximale gainable (aller+retour) conduit intérieur

Longueur maximale gainable (aller+retour) conduit extérieur

Température d'eau chaude de référence

Durée de mise en température

Volume d'eau mitigée à 40°C (V40)

Données RE2020

COP pivot*

Puissance calorifique

Dimensions et raccordements									
Dimensions (LxPXh)	mm	640 x 662 x 1880	Alimentation électrique	V-Hz-A	230 V / 50Hz / 16 A				
Poids à vide	kg	80	Disjoncteur	А	16 A courbe D				
Diamètre de raccordement air (aspiration/évacuation)	mm	Ø 160	Section du câble d'alimentation	Nb x mm²	3G2.5				
Raccordement hydraulique	47	M 3/4" (raccords diélectriques fournis, non montés)	Indice de protection		IPX1				

Ballon									
Type de cuve		A single supple la	Volume de la cuve	L	200				
Protection anti-corrosion		Acier inoxydable	Température ECS (mini/maxi) avec PAC	°C	30 à 60				
Isolation		50 mm d'épaisseur en polyuréthane	Température ECS (maxi) avec appoint électrique	°C	65				
Pression maximale de service	bar	6	Puissance électrique appoint	kW	1,2				

* Valeurs mesurées

INTUIS COMPAGNON





app intuis compagnon permet.



· La récupération et l'envoi des données des 3 dernières semaines pour analyse.

· La mise à jour du software.

INTUIS SERVICES PRO

L'application incontournable pour les professionnels partenaires et reconnus de l'installation et de la mise en service de pompes à chaleur et chauffe-eau thermodynamiques.

Elle permet:

- · d'enregistrer l'installation pour déclencher la garantie.
- · la mise en service digitale de la solution.

22 **intuis**BROCHURE Zé7 **2024-2025** 23



PLUS DE CONFORT, MOINS D'ÉNERGIE.

Siège Social

28 rue de Verdun 92150 Suresnes

intuis thermodynamique

27 rue de la République 80 210 Feuquières-en-Vimeu **Service client**

+33 (0)9 78 45 10 26 service-client@intuis.fr

Garanties



